


**GSR 15kV
P-25**

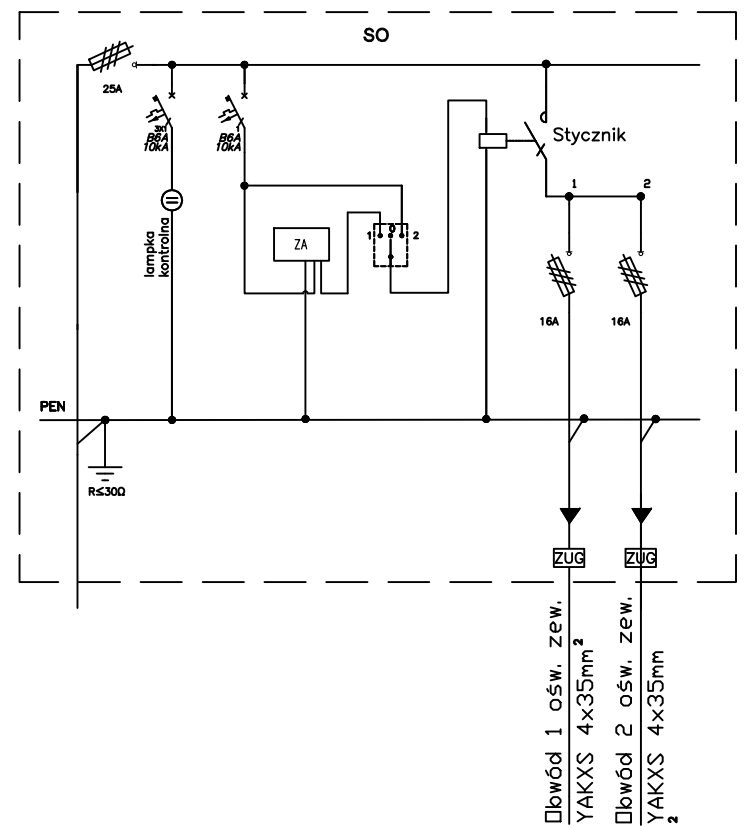

1. Pole istniejącej rozdzielni SN P-25 wyposażać i uzgodnić z OSD zgodnie z wydanymi Warunkami Technicznymi - Projekt Wykonawczy;
2. Schemat obwodów wtórnych, pomiarowych i zabezpieczeń zgodnie z Warunkami Technicznymi - Projekt Wykonawczy.